

/Zuiderweg 42 Wijdewormer

1 november 2021

Zuiderweg 42
1456 NE
Wijdewormer

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
XXXXXXXXXX 42 Wijdewormer	3
Samenvatting	3
Openstaande overtredingen	4
Checklistvragen en antwoorden	5
Akkoord	5
Algemeen	5
Caravanstalling	13
Energie	13
Koelinstallatie HFK - 5 < 50 ton CO2e	14
Opslag bodembedreigende stoffen - Algemeen	15
Opslag bodemvreemde stoffen of gevaarlijke stoffen in emballage	15
Opslagtank - Bovengronds - Gasolie - Algemeen	15
Opslagtank - Bovengronds - Gasolie - Brandblusmiddelen	16
Opslagtank - Bovengronds - Gasolie - Controle water	17
Stookinstallatie - SCIOS keuring	18
Zeer Zorgwekkende Stoffen	19
Afleveren brandstof niet-wegverkeer - < 25m3 - Bodembeschermende voorziening	19
Afvalbeheer	19
Afvalbeheer - Afvoeren afval	19
Afvalbeheer - Afvoeren afval - Verbod	19
Afvalbeheer - Gescheiden inzameling	20
Afvalbeheer - Nuttige toepassing	20
Afvalbeheer - Zwerfafval	20
Bodembeschermende voorziening	21
Brandveiligheid	21
Brandveiligheid - Blusmiddelen	21
Melding oprichting of verandering	22
Zorgvuldigheid - LHS - Stap 0	22
Zorgvuldigheid - LHS - Stap 1 Interventiematrix	22
Zorgvuldigheid - LHS - Stap 2 Verzwarende omstandigheden	23
Zorgvuldigheid - LHS - Stap 3 Overleg OM	23
Zorgvuldigheid - LHS - Stap 4 Keuze instrument	23
Zorgvuldigheid - LHS - Stap 5 Vastleggen	23

42 Wijdewormer

Naam: Konijn, A.
Dossiernummer: WO000054
Checklist status:
Gemaakt door: [REDACTED]
Behandelaar: [REDACTED]
Locatie:
Adres: Zuiderweg 42
Postcode: 1456 NE
Plaats: Wijdewormer
Datum checklist: 8 oktober 2021

Samenvatting

<i>Vragen:</i>	72
<i>Openstaande overtredingen:</i>	2
<i>Ongedaangemaakte overtredingen:</i>	0
<i>Openstaande taken:</i>	0
<i>Afgehandelde taken:</i>	0
<i>Opmerkingen:</i>	19

Openstaande overtredingen

Apparatuur die gefluoreerde broeikasgassen bevat van 5 ton CO₂e of meer maar minder dan 50 ton CO₂e, wordt niet ten minste om de <12 maanden> <24 maanden> gecontroleerd op lekken door een gecertificeerd persoon.

Voorschrift: artikel 4 F-gassenverordening

Geregistreerd op 19 oktober 2021 14:05 door [REDACTED]

Er is geen logboek aanwezig bij de koelinstallatie die alle verplichte informatie bevat.

Voorschrift: artikel 6 F-gassenverordening

Geregistreerd op 19 oktober 2021 14:05 door [REDACTED]

Checklistvragen en antwoorden

Akkoord

Gaat u akkoord met het ontvangen van correspondentie via email?

Antwoord: Nvt

Wat is het email adres waar u de correspondentie op wilt ontvangen?

Antwoord: Niet ingevuld

Algemeen


Welk type inrichting is het?

Antwoord: B

Gebruik deze vraag voor algemene opmerkingen

Antwoord: Meneer is 72 en gestopt met melken. De melkinstallatie staan nog wel op locatie, deze is niet afgetapt. Hier zit 7,55 kilo R507 in. Momenteel zijn er 22 jongvee en 35 schapen aanwezig. De inrichting zag er verzorgt uit. De schapen staan op het land en het jongvee in een onderkelderde schuur. Meneer wilt de melkinstallatie verkopen, geen gevaarlijke stoffen aanwezig, wel olie

Documenten:

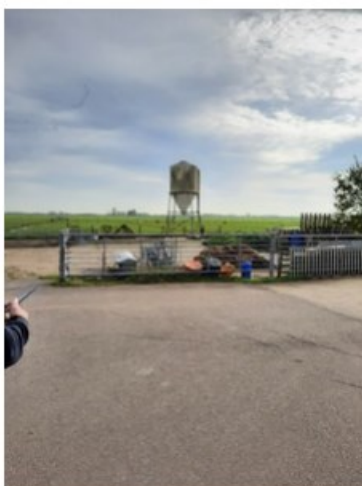

20211018_150905.jpg [REDACTED] op 19 oktober 2021 14:03)



20211018_150752.jpg [REDACTED] (op 19 oktober 2021 14:03)



20211018_150920.jpg [REDACTED] (op 19 oktober 2021 14:03)



20211018_151103.jpg [REDACTED] (op 19 oktober 2021 14:03)



20211018_151118.jpg [REDACTED] op 19 oktober 2021 14:03)



20211018_151144.jpg [REDACTED] op 19 oktober 2021 14:03)



20211018_151140.jpg [REDACTED] op 19 oktober 2021 14:03)



20211018_151154.jpg [REDACTED] op 19 oktober 2021 14:03)



20211018_151159.jpg [REDACTED] op 19 oktober 2021 14:03)



20211018_151250.jpg [REDACTED] op 19 oktober 2021 14:03)



20211018_151258.jpg [REDACTED] (op 19 oktober 2021 14:03)



20211018_151306.jpg [REDACTED] (op 19 oktober 2021 14:04)



20211018_151313.jpg [REDACTED] (op 19 oktober 2021 14:04)



20211018_151355.jpg [REDACTED] op 19 oktober 2021 14:04)



20211018_151411.jpg [REDACTED] op 19 oktober 2021 14:04)



20211018_151524.jpg [REDACTED] op 19 oktober 2021 14:04)



20211018_151526.jpg (op 19 oktober 2021 14:04)



20211018_151635.jpg (op 19 oktober 2021 14:04)



20211018_151843.jpg (op 19 oktober 2021 14:04)



20211018_152120.jpg (op 19 oktober 2021 14:04)



20211018_152122.jpg (op 19 oktober 2021 14:04)



20211018_152428.jpg (op 19 oktober 2021 14:04)



20211018_152440.jpg [REDACTED] op 19 oktober 2021 14:04)

Is het een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer? Vul in Ja of NVT

Antwoord: Ja

Welke BOR categorie is van toepassing? Vul het nummer of nvt in het waardeveld

Antwoord: 8.1 en 5.1

Caravanstalling

Worden er caravans opgeslagen? (Voeg een foto toe van de caravanstalling)

Antwoord: Er worden geen caravans gestald

Energie

Hoeveel gas (m3) is het afgelopen jaar verbruikt? Vul alleen het getal in

Antwoord: Nvt

Opmerkingen:

Minimaal energieverbruik binnen de inrichting. Geen gasverbruik. Energie wordt alleen gebruikt voor verlichting. Melkmachine en koeling staan uitgeschakeld.

[REDACTED] op 19 oktober 2021 14:05)

Hoeveel elektriciteit (kWh) is het afgelopen jaar verbruikt? Vul alleen het getal in

Antwoord: Nvt

Voor deze branche is een erkende maatregelenlijst van toepassing, komt het verbruik boven de drempelwaarde uit (Energieverbruik > 50.000 kilowatt uur aan elektriciteit en/of > 25.000 m3 aardgasequivalenten aan brandstoffen)?

artikel 2.16 Activiteitenregeling

Antwoord: Nee, het verbruik komt niet boven de drempelwaarde uit. De erkende maatregelenlijst is niet van toepassing.

Koelinstallatie HFK - 5 < 50 ton CO2e

Wordt apparatuur die gefluoreerde broeikasgassen bevat van 5 ton CO2e of meer maar < 50 ton CO2e, ten minste om de 12 maanden gecontroleerd op lekken door een gecertificeerd persoon? (indien lekdetectie aanwezig geldt 24 maanden)

artikel 4 F-gassenverordening

Antwoord: **Nee**

Opmerkingen:

geen logboek aanwezig en dus ook niet bekend wanneer laatste keuring was, waarschijnlijk langer dan 2 jaar geleden. Melkinstallatie wordt niet meer gebruikt. Installatie is niet afgetapt. Meneer wilt de machine dan maar gaan verkopen

[redacted] op 19 oktober 2021 14:07)

r507, 7,55 kilo

[redacted] op 20 oktober 2021 15:24)

Documenten:



20211018_151635.jpg [redacted] op 20 oktober 2021 15:23)



20211018_151843.jpg [redacted] op 20 oktober 2021 15:23)

Is er een logboek aanwezig bij de koelinstallatie en bevat het logboek de verplichte informatie?

artikel 6 F-gassenverordening

Antwoord: **Nee**

Opmerkingen:

logboek is kwijt

[REDACTED] op 19 oktober 2021 14:06)

Opslag bodembedreigende stoffen - Algemeen

Worden vloeibare bodembedreigende stoffen in open of ondeugdelijke verpakking boven een vloeistofdichte vloer/ voorziening of lekbak opgeslagen?

artikel 4.10 Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

olievat met aftapkraan niet boven lekbak geplaatst. Deze is direct na opwerking op lekbak geplaatst

[REDACTED] op 19 oktober 2021 14:10)

Worden vaste en vloeibare bodembedreigende stoffen in gesloten verpakking boven een bodembeschermende voorziening opgeslagen?

artikel 4.10 Activiteitenregeling

Antwoord: Nvt

Opmerkingen:

geen deugdelijke verpakkingen aanwezig

[REDACTED] op 19 oktober 2021 14:09)

Opslag bodemvreemde stoffen of gevaarlijke stoffen in emballage

Zijn er bij dit bedrijf gevaarlijke- en of bodemvreemde stoffen aanwezig?

Antwoord: Er worden alleen bodemvreemde stoffen opgeslagen

Opslagtank - Bovengronds - Gasolie - Algemeen

Is de bovengrondse tank uitgevoerd en geïnstalleerd, gerepareerd of vervangen en beoordeeld of gecontroleerd overeenkomstig de BRL K903, door een persoon of instelling die is gecertificeerd overeenkomstig die BRL?

artikel 3.71d Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

Is de bovengrondse tank met en leidingen en appendages geschikt voor het opslaan van gasolie?

artikel 3.71c Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

Zijn de tank, leidingen en appendages in goede staat van onderhoud?

artikel 3.71c Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

Wordt van de bovengrondse tank de kathodische bescherming van de ondergrondse leidingen jaarlijks gecontroleerd?

artikel 3.71d Activiteitenregeling

Antwoord: **Nvt**

Opmerkingen:

geen ondergrondse leidingen aanwezig

XXXXXXXXXX op 19 oktober 2021 14:21)

Zijn de vul- en aftappunten boven een lekbak en/of een vloeistofdichte voorziening geplaatst?

artikel 3.71f Activiteitenregeling

Antwoord: **Ja**

Is de opslagtank voorzien van een overvulbeveiliging?

artikel 3.71f Activiteitenregeling

Antwoord: **Ja**

Vindt bij een bovengrondse opslagtank waarin vloeistoffen van PGS-klasse 1 en 2 zijn opgeslagen een jaarlijkse controle plaats van de aarding en de potentiaalvereffening van de vul- en dampretourleiding?

artikel 3.71d Activiteitenregeling

Antwoord: **Ja**

Is de kathodische bescherming geïnstalleerd door een door een persoon of instelling die is gecertificeerd overeenkomstig de BRL K903?

voorschrift 2.2.6 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: **Nvt**

Zijn de tank en leidingen bestand tegen het opgeslagen product voor een minimale periode van 15 jaar?

voorschrift 2.2.4 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: **Ja**

Is de inwendige coating bestand tegen het opgeslagen product gedurende een minimale periode van 20 jaar?

voorschrift 2.2.4 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: **Nvt**

Zijn alle leidingen en appendages vloeistofdicht, voldoende sterk zijn en waar nodig doeltreffend tegen beschadiging beschermd?

voorschrift 2.2.5 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: **Ja**

Opslagtank - Bovengronds - Gasolie - Brandblusmiddelen

Is voor het blussen van branden tenminste één brandblustoestel van 6 kg bluspoeder of schuim aanwezig om een beginnende brand effectief te kunnen bestrijden?

voorschrift 5.5.1 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: **Ja**

Is een geschikt brandblustoestel aanwezig die geschikt is voor de brandklassen B en C conform NEN-EN 2?

voorschrift 5.5.1 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: Ja

Voldoet het brandblustoestel aan de eisen conform de NEN-EN-3 reeks?

voorschrift 5.5.1 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: Ja

Worden blustoestellen die 24 uur per dag buiten hangen, geplaatst in een behuizing die bestand is tegen weersinvloeden?

voorschrift 5.5.1 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: Nvt

Zijn werknemers die bij of aan de installaties werken bekend met de veiligheidsvoorschriften, de werkinstructie betreffende vloeistofkerende voorziening, het praktisch gebruik van kleine blusmiddelen en de voorschriften in geval van brand?

voorschrift 3.2.4 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: Ja

Is er binnen 10 meter van de tank een brandblustoestel opgesteld welke ten alle tijden onbelemmerd bereikbaar is en beschikbaar is voor onmiddellijk gebruik?

voorschrift 5.5.2 PGS 30:2011 versie 1.0 (december 2011)

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

dieseltank direct om de hoek van de schuur aanwezig

[REDACTED] op 19 oktober 2021 14:23)

Documenten:



20211018_151118.jpg [REDACTED] op 19 oktober 2021 14:23)

Opslagtank - Bovengronds - Gasolie - Controle water

Wordt een opslagtank die aantoonbaar voorzien is van een inwendige coating overeenkomstig BRL K779 minimaal eenmaal per drie jaar gecontroleerd op de aanwezigheid van water?

artikel 3.71d Activiteitenregeling

Antwoord: Nvt

Vorig antwoord: Ja (19 oktober 2021 13:29)

Is de inwendige coating in een opslagtank aangebracht door een bedrijf dat daartoe is gecertificeerd op basis van BRL K790?

artikel 3.71d Activiteitenregeling

Antwoord: Nvt

Is het water dat tijdens de controle is aangetroffen direct verwijderd en beoordeeld op elektrische geleidbaarheid en zuurgraad?

artikel 3.71d Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

Is gebleken na de derde opeenvolgende meting, dat de zuurgraad en de elektrische geleidbaarheid van het aangetroffen water buiten de normen vallen, een inwendige inspectie van de bovengrondse opslagtank uitgevoerd en is dit gemeld bij het bevoegd gezag?

artikel 3.71d Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

Wordt jaarlijks op de aanwezigheid van water in een stalen bovengrondse opslagtank gecontroleerd?

artikel 3.71d Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

maart 2021 voor het laatst gecontroleerd

[REDACTED] op 19 oktober 2021 14:24)

Stookinstallatie - SCIOS keuring

Is de stookinstallatie binnen de juiste termijn gekeurd door een bedrijf dat beschikt over een geldig certificaat volgens de Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud?

artikel 3.7m Activiteitenregeling

Antwoord: Nvt

Opmerkingen:

geen stookinstallatie aanwezig binnen het pand

[REDACTED] op 19 oktober 2021 14:24)

Zijn gebreken aan de stookinstallatie binnen 2 weken na de keuring verholpen?

artikel 3.7m Activiteitenregeling

Antwoord: Nvt

Zijn binnen de inrichting schriftelijke bescheiden aanwezig van de laatste periodieke inspectie (keuring) van de stookinstallatie?

artikel 3.7p Activiteitenregeling

Antwoord: Nvt

Is de toevoer van brandstof gekeurd conform scope 7?

artikel 3.7m Activiteitenregeling

Antwoord: Nvt

Gelden er voor de stookinstallatie emissiegrenswaarden (Veelal vanaf 400 kW)?

Antwoord: Nvt

Zeer Zorgwekkende Stoffen

Betreft deze inrichting een (productie)bedrijf waarbij ZZS of pZZS stoffen gebruikt worden?

Antwoord: Er worden geen p(ZZS) gebruikt.

Afleveren brandstof niet-wegverkeer - < 25m3 - Bodembeschermende voorziening

Wordt boven een bodembeschermende voorziening getankt?

artikel 4.94 Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

tank voor eenmaal per jaar gevuld, er wordt getankt boven een vloeistofkerende vloer

[REDACTED] op 19 oktober 2021 14:25)

Afvalbeheer

Worden afvalstoffen afgegeven aan daartoe bevoegde personen?

artikel 10.37 Wet milieubeheer

Antwoord: Ja

Is er een afvalstoffenregistratie aanwezig?

artikel 10.38 Wet milieubeheer

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

weinig afval aanwezig, contract voor restafval met GP groot

[REDACTED] op 20 oktober 2021 15:29)

Afvalbeheer - Afvoeren afval

Worden afvalstoffen minstens één keer per jaar afgevoerd?

artikel 2.14a Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

Afvalbeheer - Afvoeren afval - Verbod

Wordt het verbod op het verbranden van afvalstoffen in de inrichting nageleefd?

artikel 2.14a Activiteitenbesluit

Antwoord: **Ja**

Opmerkingen:

Tijdens de controle niet geconstateerd dat hier afvalstoffen zijn verbrand

[REDACTED] op 20 oktober 2021 15:30)

Wordt het verbod op het op of in de bodem brengen van afvalstoffen nageleefd?

artikel 2.14a Activiteitenbesluit

Antwoord: **Ja**

Opmerkingen:

Tijdens de controle niet geconstateerd dat hier afvalstoffen in de bodem zijn gebracht

[REDACTED] op 20 oktober 2021 15:30)

Afvalbeheer - Gescheiden inzameling

Worden gevaarlijke afvalstoffen gescheiden, gescheiden gehouden en gescheiden afgegeven?

artikel 2.12 Activiteitenbesluit

Antwoord: **Nvt**

Opmerkingen:

Tijdens de controle waren er geen gevaarlijke afvalstoffen aanwezig.

[REDACTED] op 20 oktober 2021 15:31)

Worden niet gevaarlijke afvalstoffen gescheiden, gescheiden gehouden en gescheiden afgegeven?

artikel 2.12 Activiteitenbesluit

Antwoord: **Nvt**

Opmerkingen:

Afval is minimaal, dit wordt afgevoerd als rest afval

[REDACTED] op 20 oktober 2021 15:31)

Afvalbeheer - Nuttige toepassing

Worden afvalstoffen voorafgaand aan de nuttige toepassing maximaal 3 jaar opgeslagen?

artikel 2.14a Activiteitenbesluit

Antwoord: **Ja**

Afvalbeheer - Zwerfafval

Is de omgeving in een straal van 25 meter vrij van zwerfvuil (afkomstig van de

inrichting)?

artikel 2.13 Activiteitenbesluit

Antwoord: **Ja**

Bodembeschermende voorziening

Worden bodembedreigende activiteiten boven een bodembeschermende voorziening uitgevoerd?

artikel 2.9 Activiteitenbesluit

Antwoord: **Ja**

Opmerkingen:

dieseltank heeft doorzet van minder dan 25m3 per jaar en staat op vloeistofkerende vloer

[REDACTED] op 20 oktober 2021 15:31)

Zijn bodembeschermende voorzieningen bestand tegen de inwerking van de opgeslagen vloeibare bodembedreigende stoffen en de condities waaronder deze stoffen worden gebruikt of opgeslagen?

artikel 2.4 Activiteitenregeling

Antwoord: **Ja**

Brandveiligheid

Neem je tijdens deze controle de brandveiligheid mee? Selecteer de aandachtsgebieden die je gaat checken.

Antwoord: **Blusmiddelen**

Brandveiligheid - Blusmiddelen

Worden de slanghaspels jaarlijks gekeurd? Wat is de laatste keuringsdatum van de slanghaspel?

artikel 1.16 Bouwbesluit 2012

Antwoord: **Nvt**

Opmerkingen:

geen haspels aanwezig

[REDACTED] op 20 oktober 2021 15:32)

Zijn er binnen de inrichting (voldoende) brandblusmiddelen aanwezig?

artikel 6.27 Bouwbesluit 2012

Antwoord: **Ja**

Opmerkingen:

3 blusmiddelen aanwezig waarvan 1 bij dieseltank

[REDACTED] op 20 oktober 2021 15:32)

Zijn de brandblusmiddelen onbelemmerd bereikbaar?

artikel 7.16 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Ja

Zijn brandblusmiddelen duidelijk zichtbaar opgehangen of gemarkeerd met een pictogram (NEN 3011)?

artikel 6.33 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Ja

Worden mobiele brandblusmiddelen elke 2 jaar gekeurd?

artikel 6.31 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Ja

20 mei 2021

Documenten:



20211018_151355.jpg [REDACTED] op 20 oktober 2021 15:33)

Melding oprichting of verandering

Is het oprichten of veranderen van de inrichting ten minste vier weken voor de oprichting of verandering gemeld?

artikel 1.10 Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

Zorgvuldigheid - LHS - Stap 0

Is er sprake van een overtreding?

Antwoord: Er is sprake van een overtreding

Zorgvuldigheid - LHS - Stap 1 Interventiematrix

Wat is de zwaarste overtreding?

paragraaf 3.1 LHS

Antwoord: melktank is niet gecontroleerd

Wat is de zwaarte van deze overtreding?

paragraaf 3.1 LHS

Antwoord: 1. [REDACTED] van de mogelijke gevolgen is vrijwel nihil

Wat is het gedrag van de overtreder?

paragraaf 3.1 LHS

Antwoord: [REDACTED]

Zorgvuldigheid - LHS - Stap 2 Verzwarende omstandigheden

Zijn er een of meer verzwarende aspecten?

paragraaf 3.2 LHS

Antwoord: Geen verzwarende omstandigheden

Zorgvuldigheid - LHS - Stap 3 Overleg OM

Is er sprake van een van de volgende ernstige bevindingen?

paragraaf 3.3 LHS

Antwoord: Nee.

Is overleg met een boa van ODIJ nodig?

paragraaf 3.3 LHS

Antwoord: Overtreding lichte segmenten (A1, A2, A3, B1, B2 en C1) zonder verzwarende omstandigheid? Geen overleg

Zorgvuldigheid - LHS - Stap 4 Keuze instrument

Welk handhavingsinstrument wordt ingezet? (meerdere antwoorden mogelijk)

paragraaf 3.4 LHS

Antwoord: Waarschuwing

Zorgvuldigheid - LHS - Stap 5 Vastleggen

Indien alle bovengenoemde stappen juist zijn doorlopen dan zijn de genomen beslissingen verifieerbaar en transparant vastgelegd volgens de binnen de handhavingsinstantie geldende administratieprocedures en -systemen.

paragraaf 3.5 LHS

Akkoord?

paragraaf 3.5 LHS

Antwoord: Ja

Digitaal ondertekend op 20 oktober 2021 15:35 door [REDACTED]